

# भारतीय मानक ब्यूरो

## दिल्ली शाखा कार्यालय - II

हमारा संदर्भ: डीएलबीओ-II/ए-85001516

दिनांक: 05/09/2024

डीएलबीओ-II को आईएस 18283 :2023 "ड्रिंकिंग वाटर के ऑनसाइट टेस्टिंग के लिए पोर्टेबल फील्ड टेस्टिंग किट" के अनुसार उत्पाद के निर्माण के लिए एवं बीआईएस मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए, विकल्प -1 के तहत लाइसेंस देने के लिए, मेसर्स क्लीनफ्लो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस की वेबसाइट/इंटरनेट, सीएमडी के आरओ/बीओ को भेजे गए परिपत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित देखा गया है:

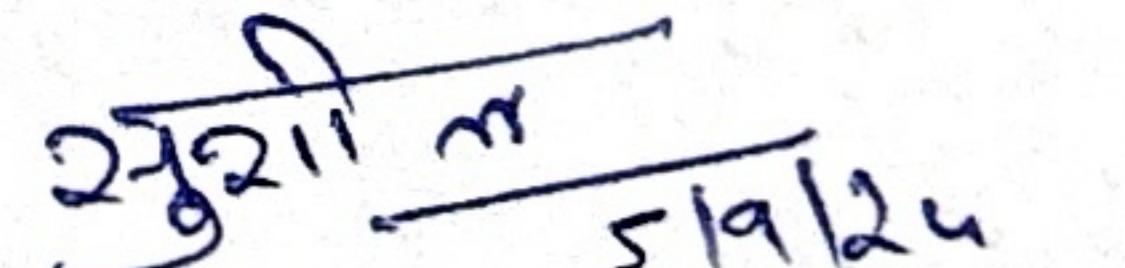
1. उपर्युक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क उपलब्ध नहीं है।
3. एसआईटी और ग्रुपिंग दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।
4. बीआईएस वेबसाइट के अनुसार उत्पाद के लिए बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं हैं।

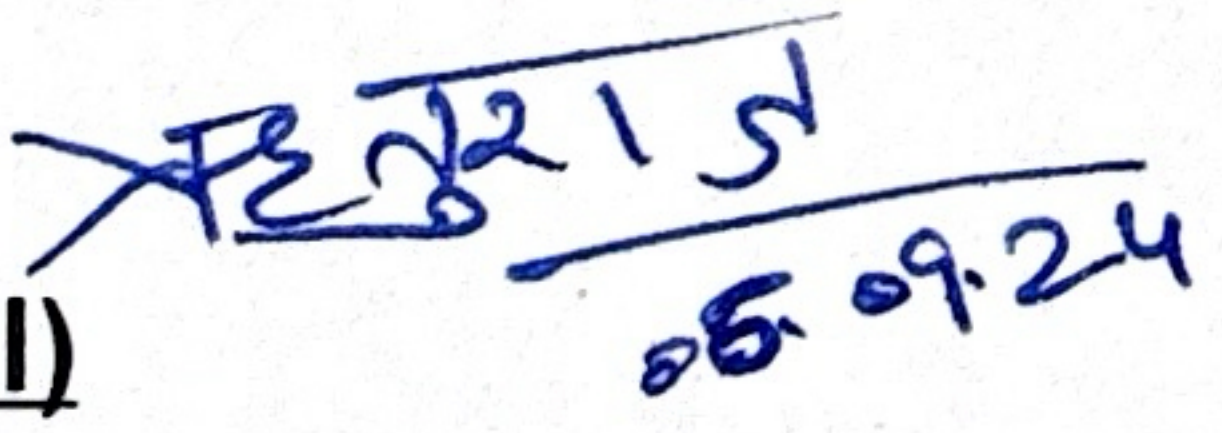
उपरोक्त के मद्देनजर, उपरोक्त उत्पाद के लिए आवेदन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम माना जा सकता है।

सभी आरओ और बीओ से अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर लंबित किसी भी आवेदन या किसी अन्य जानकारी के संबंध में उपरोक्त उत्पाद के संबंध में जानकारी मेल द्वारा भेजें। इस एप्लिकेशन को संसाधित करने में सहायता मिल सकती है।

सीएमडी-2 से अनुरोध है कि वह हमें प्रासंगिक नवीनतम दिशानिर्देश, एसआईटी, मार्किंग शुल्क, यदि उत्पाद के लिए कोई प्रचलित हो, प्रदान करें।

सभी प्रयोगशालाओं/एलआरएमडी से अनुरोध है कि वे आईएस 18283 :2023 के अनुसार परीक्षण सुविधाओं और परीक्षण शुल्क की उपलब्धता की पुष्टि करें।

  
सुशील जयसिंघानी  
वैज्ञानिक-बी

  
प्रमुख (डीएलबीओ-II)

डीडीजी (सीआरओ)

प्रमुख (सीएमडी-2)

प्रमुख (एलआरएमडी)

सभी आरओ और बीओ आईटीएसडी- इंटरनेट पर संचलन के लिए

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS  
DELHI BRANCH OFFICE – II**

**Our Ref: DLBO-II/A-85001516**

**Date : 05/09/2024**

DLBO-II has received an application from M/s Cleanflo India Pvt Ltd under Option-1 for grant of licence to use of BIS standard mark on the product Portable Field Testing Kit for Onsite Testing of Drinking Water as per IS 18283:2023.

As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs, the following is observed:

1. No BIS licence exists for the above-mentioned product.
2. Marking fee not available for the product.
3. SIT & Grouping guidelines are not available.
4. No BIS recognized laboratories are available for the product as per BIS website.

In the view of above, the application may be considered to be All India First for the above product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process this application.

CMD-2 is requested to provide us with relevant latest guidelines, SIT, Marking Fee if any prevailing for the product.

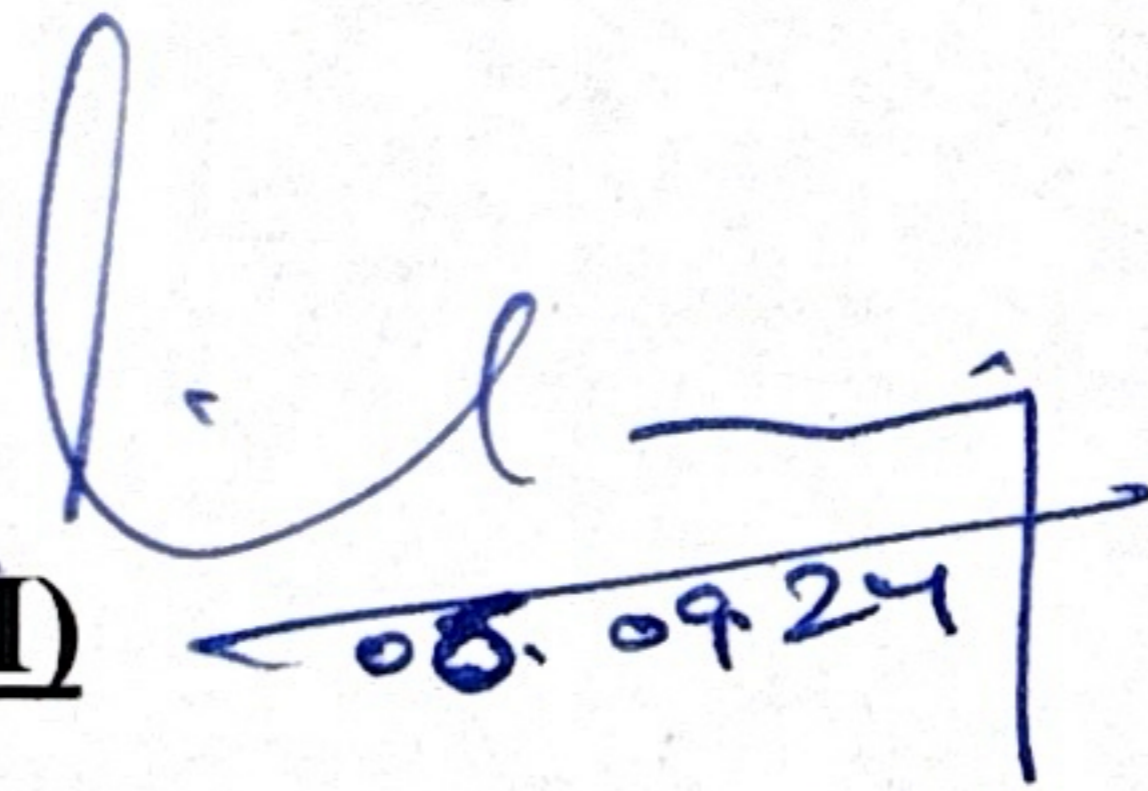
All labs/ LRMD is requested to confirm the availability of testing facilities & testing charges as per IS 18283:2023.

**Head (DLBO-II)**  
**DDG(CRO)**

**Head (CMD-2)**

**Head (LRMD)**

**All RO's & BO's ITSD- For circulation on intranet**

  
05.09.24

  
Sushil Jaisinghani  
Scientist -B