

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Lightning protection system components (LPSC) –
Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth
electrode seals**

**Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) –
Partie 5: Exigences pour les regards de visite et les joints des électrodes de
terre**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2023 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Secretariat
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee, ...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Discover our powerful search engine and read freely all the publications previews. With a subscription you will always have access to up to date content tailored to your needs.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22 300 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 19 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -

webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études, ...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

IEC Products & Services Portal - products.iec.ch

Découvrez notre puissant moteur de recherche et consultez gratuitement tous les aperçus des publications. Avec un abonnement, vous aurez toujours accès à un contenu à jour adapté à vos besoins.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 300 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 19 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.



IEC 62561-5

Edition 3.0 2023-12

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Lightning protection system components (LPSC) –
Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth
electrode seals**

**Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) –
Partie 5: Exigences pour les regards de visite et les joints des électrodes de
terre**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.020, 91.120.40

ISBN 978-2-8322-7934-2

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references	7
3 Terms and definitions	7
4 Classification.....	8
4.1 Earth electrode inspection housings.....	8
4.2 Earth electrode seals	8
5 Requirements	8
5.1 General.....	8
5.2 Documentation and installation instructions	8
5.3 Marking.....	8
5.3.1 Content of marking	8
5.3.2 Durability and legibility.....	9
5.4 Earth electrode inspection housing	9
5.5 Earth electrode seal.....	9
6 Tests	9
6.1 General.....	9
6.2 Documentation and installation instructions	10
6.2.1 General conditions.....	10
6.2.2 Acceptance criteria	10
6.3 Marking test.....	10
6.3.1 General test conditions	10
6.3.2 Acceptance criteria	10
6.4 Earth electrode inspection housing	10
6.4.1 General test conditions	10
6.4.2 Load test	10
6.4.3 Acceptance criteria	12
6.5 Earth electrode seal test	13
6.5.1 Earth electrode in watertight housing.....	13
6.5.2 Earth electrode in or through watertight concrete.....	13
7 Electromagnetic compatibility (EMC)	15
8 Structure and content of the test report.....	16
8.1 General.....	16
8.2 Report identification.....	16
8.3 Specimen description.....	16
8.4 Standards and references	17
8.5 Test procedure.....	17
8.6 Testing equipment, description	17
8.7 Measuring instruments description.....	17
8.8 Results and parameters recorded	17
8.9 Statement of pass or fail	17
Annex A (normative) Applicability of previous tests	18
Bibliography.....	19
Figure 1 – Test arrangement of the first alternative for load test	11

Figure 2 – Test arrangement of the second alternative for load test 12

Figure 3 – Test arrangement for sealing test..... 13

Figure 4 – Example of a test arrangement for depth of penetration of water under
pressure 15

Table 1 – Parameters for concrete used for the test arrangement 14

Table A.1 – Differences in the requirements for earth electrode inspection housings
and earth electrode seals complying with IEC 62561-5:2011 or IEC 62561-5:2017..... 18

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIGHTNING PROTECTION SYSTEM COMPONENTS (LPSC) –

Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a) patent(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights in respect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s), which may be required to implement this document. However, implementers are cautioned that this may not represent the latest information, which may be obtained from the patent database available at <https://patents.iec.ch>. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 62561-5 has been prepared by IEC technical committee 81: Lightning protection. It is an International Standard.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2017. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) A classification of earth electrode seals has been added.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft	Report on voting
81/738/FDIS	81/753/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IEC are described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of all parts in the IEC 62561 series, published under the general title *Lightning protection system components (LPSC)*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn, or
- revised.

INTRODUCTION

This part of IEC 62561 deals with the requirements and tests for lightning protection system components (LPSC), specifically earth electrode inspection housings and earth electrode seals, used for the installation of a lightning protection system (LPS) designed and implemented according to the IEC 62305 series [1]¹.

¹ Numbers in square brackets refer to the Bibliography.

LIGHTNING PROTECTION SYSTEM COMPONENTS (LPSC) –

Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals

1 Scope

This part of IEC 62561 specifies the requirements and tests for earth electrode inspection housings (earth housings) installed in the earth and for earth electrode seals.

Lightning protection system components (LPSC) can also be suitable for use in hazardous atmospheres. For this reason, there are additional requirements when installing the components under such conditions.

NOTE Different requirements and test procedures are given in the EN 124 series [2] and the EN 1253 series [3].

2 Normative references

There are no normative references in this document.

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following addresses:

- IEC Electropedia: available at <https://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: available at <https://www.iso.org/obp>

3.1

earth electrode inspection housing

metallic or non-metallic enclosure that houses the down conductor and earth termination connection for inspection and testing purposes and consists of a housing and a removable lid

3.2

earth electrode seal

water pressure seal used in conjunction with an earth electrode that passes through or enters the foundation or wall of the building, preventing ground water from entering the building

3.3

earth electrode

part or group of parts of the earth termination system which provides direct electrical contact with and disperses the lightning current to the earth

EXAMPLE Earth rods, earth conductors and earth plates.

4 Classification

4.1 Earth electrode inspection housings

Earth electrode inspection housings are classified according to the ability to withstand load stress as follows:

- a) class H, heavy duty usage for slow moving vehicular traffic, multi-axle, etc;
- b) class M, medium duty usage for slow moving automobiles, etc;
- c) class L, light duty usage for walkways, etc.

4.2 Earth electrode seals

Earth electrode seals are classified according to the medium in contact with the earth electrode, as follows:

- a) earth electrode in watertight housing;
- b) earth electrode through watertight concrete.

5 Requirements

5.1 General

All earth electrode inspection housings and earth electrode seals shall be designed and constructed so that, in normal use according to the manufacturer's or supplier's instructions, their performance shall be reliable, stable and safe to persons and surrounding equipment.

The choice of a material depends on its ability to match the particular application requirements.

5.2 Documentation and installation instructions

The manufacturer or supplier of the earth electrode inspection housing and earth electrode seals shall provide adequate information in their literature to ensure that the installer can select and install the materials in a suitable and safe manner.

The literature shall contain at least the following information:

- a) classification as per Clause 4;
- b) load withstand force for earth electrode inspection housings in kN;
- c) installation instructions.

Compliance is checked by review in accordance with 6.2.

5.3 Marking

5.3.1 Content of marking

All products complying with this document shall be marked at least with:

- a) the manufacturer's or responsible vendor's name or trade mark;
- b) part number or identifying symbol;
- c) classification as per Clause 4;
- d) load withstand force for earth electrode inspection housings in kN.

Where this proves to be impractical, the marking in accordance with b), c) and d) may be given on the smallest packing unit.

Compliance is checked in accordance with 6.3.

NOTE Marking can be applied for example by moulding, pressing, engraving, and printing.

5.3.2 Durability and legibility

Compliance is checked in accordance with 6.3.

5.4 Earth electrode inspection housing

The design of the earth electrode inspection housing shall be such that it carries out its function of enclosing the down conductor and earth rod termination in an acceptable and safe manner, and has sufficient internal dimensions to permit the assembly or disassembly of the earth rod clamp. The housing body shall be deep enough to permit the lid to sit flush on the body without interfering with the rod or conductor or clamp assembly.

The material of the earth electrode inspection housing shall be compatible with its surrounding environment, i.e. in terms of load rating, and shall comply with the tests given in 6.4.

5.5 Earth electrode seal

The design of the earth electrode seal shall be such that, in an acceptable and safe manner, it carries out its function of preventing ground water bypassing the earth electrode and entering the foundation or the basement or a wall of a building.

The material of the earth electrode seal shall be compatible with its surrounding environment and comply with the tests given in 6.5.

6 Tests

6.1 General

The tests in accordance with this document are type tests. These tests are of such a nature that, after they have been performed, it is not necessary for these tests to be repeated unless changes are made to the materials, design or type of manufacturing process, which can change the performance characteristics of the product.

Tests are carried out with the specimens prepared as in normal use according to the manufacturer's or supplier's instructions, unless otherwise specified.

All tests are carried out on new specimens.

Three new specimens are subjected to the tests and the requirements are satisfied if all the tests are met. If only one of the specimens does not satisfy a test due to an assembly or a manufacturing fault, that test and any preceding one which can have influenced the results of the test shall be repeated. The tests which follow shall be carried out in the required sequence on another full set of specimens, all of which shall comply with the requirements, unless otherwise specified.

The applicant, when submitting the first set of samples, can also submit an additional set of samples that can be necessary should one sample fail. The testing laboratory shall then, without further request, test the additional set of samples, and shall only reject if a further failure occurs. If the additional set of samples is not submitted at the same time, a failure of one sample shall entail rejection.

For products already tested according to IEC 62561-5:2011 and IEC 62561-5:2017, the applicability of previous tests according to Annex A, Table A.1 can be applied.

For new products, complete type tests and samples according to Clause 6 are required.

6.2 Documentation and installation instructions

6.2.1 General conditions

The content of the installation instructions is checked as per its completeness by review.

6.2.2 Acceptance criteria

Documentation or installation instructions are deemed to be acceptable if they contain at least the information given in 5.2.

6.3 Marking test

6.3.1 General test conditions

The marking is checked:

- a) as per its completeness in accordance with 5.3.1 by review;
- b) as per its durability and legibility by rubbing it by hand for 15 s with a piece of cloth soaked with water and again for 15 s with a piece of cloth soaked with white spirit or mineral spirit.

NOTE Marking made by moulding, pressing or engraving is not subjected to the test of 6.3.1 b).

6.3.2 Acceptance criteria

The specimen is deemed to have passed the test if:

- a) the marking contains all information of 5.3.1;
- b) after the test of 6.3.1 b) the marking remains legible.

6.4 Earth electrode inspection housing

6.4.1 General test conditions

All tests shall be performed on three new lid specimens using one housing.

6.4.2 Load test

Concrete lid and concrete housing specimens shall be tested after a 28 day curing period. Lid specimens of all other materials shall be tested after a seven day curing period.

The test is carried out on a complete assembly and prepared according to the manufacturer's instructions.


- a) First alternative load test

The housing of the specimen shall be surrounded by a material relevant to a declared load rating in accordance with the manufacturer's instructions.

The thickness of the surrounding material shall be at least 0,5 times the nominal external size of the housing and not greater than the nominal size of the housing or can be reduced as specified by the manufacturer.

The arrangement should be placed on a rigid support.

An example for the test arrangement is shown in Figure 1.

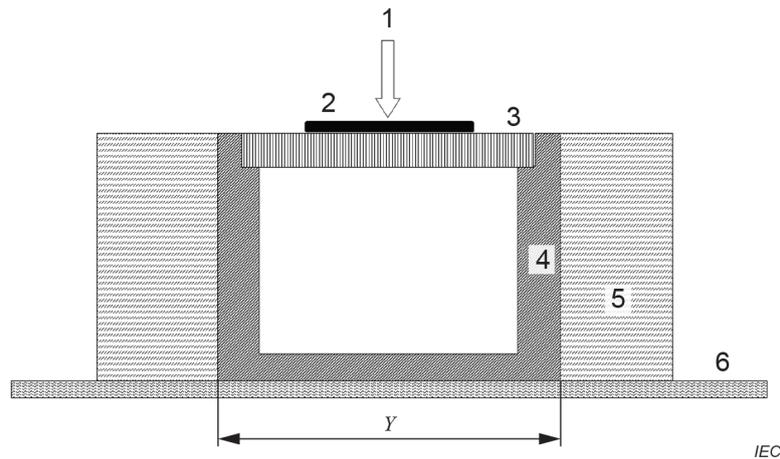**Key**

- 1 force
- 2 circular steel plate
- 3 removable lid
- 4 housing
- 5 surrounding material
- 6 rigid support
- Y nominal size

The thickness of the surrounding material (5) is usually equal to $0,5 \times Y$ up to $1 \times Y$. It can be reduced as specified by the manufacturer.

Figure 1 – Test arrangement of the first alternative for load test

b) Second alternative load test

The housing of the specimen shall be confined within steel plates with a minimum thickness of 10 mm, according to the manufacturer's instructions, held together by suitable means for example using threaded rods, fasteners.

The arrangement should be placed on a rigid support.

An example of the second alternative of the load test is shown in Figure 2.

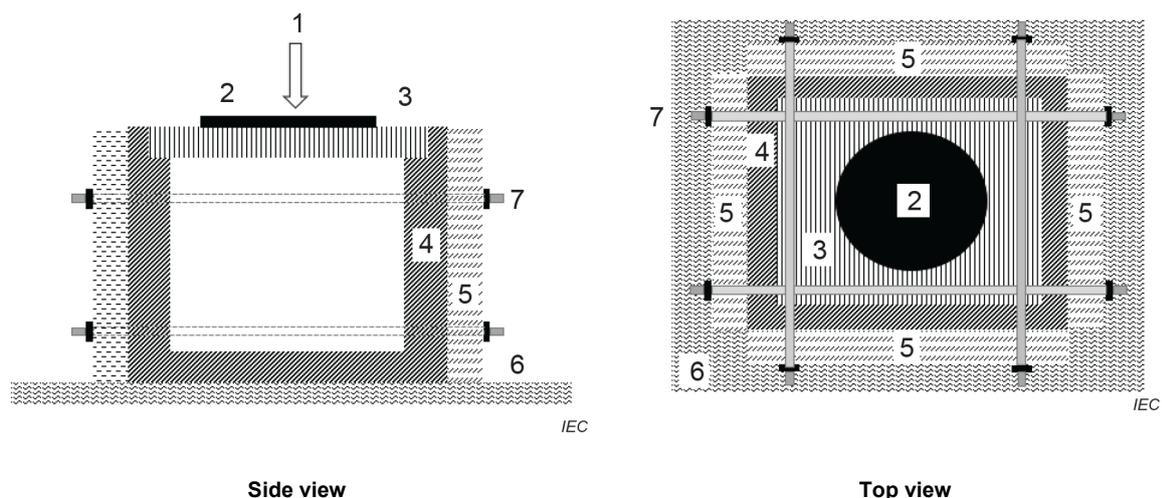


Figure 2 – Test arrangement of the second alternative for load test

The product applicable for heavy duty usage, class H (slow moving vehicular traffic, multi-axle, etc.) shall be subjected to a force of 30 kN vertically applied through a circular steel plate with a $(170 \pm 0,5)$ mm diameter and a thickness of (20 ± 1) mm with a radius of both edges (top and bottom) of approximately 2 mm.

The product applicable for medium duty usage, class M (slow moving automobiles, etc.) shall be subjected to a force of 15 kN vertically applied through a circular steel plate with a $(130 \pm 0,5)$ mm diameter and a thickness of (20 ± 1) mm with an edge radius of approximately 2 mm.

The product applicable for light duty usage, class L (walkways, etc.) shall be subjected to a force of 4 kN vertically applied through a circular steel plate with a $(62 \pm 0,5)$ mm diameter and a thickness of (20 ± 1) mm with an edge radius of approximately 2 mm.

The centre of the circular plate should be positioned over the centre of the lid.

The force shall be gradually applied over (60 ± 10) s and maintained for (120 ± 5) s.

The tested load of the product should be declared by the manufacturer.

6.4.3 Acceptance criteria

After the test, the specimens shall show no signs of disintegration, nor crack be visible to normal or corrected vision without additional magnification. One minute after the load has been removed, there shall be no permanent deformation exceeding 3 mm.

The specimens are deemed to have passed the tests if all specimens meet the above requirements.


6.5 Earth electrode seal test

6.5.1 Earth electrode in watertight housing

6.5.1.1 General test conditions

Specimens are subjected to a sealing test as follows:

The earth electrode seal shall be assembled in a typical test bed that proves its intended application (as shown in Figure 3).

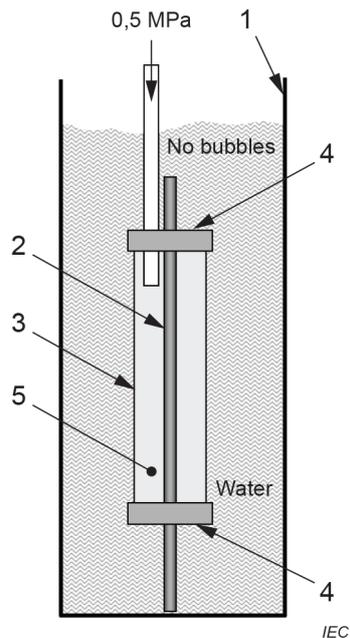

Key

- 1 tank filled with water
- 2 earth electrode rod
- 3 earth electrode seal arrangement
- 4 seals
- 5 air

Figure 3 – Test arrangement for sealing test

A minimum air pressure of 0,5 MPa shall be continuously applied to the seal arrangement for 24 h.

6.5.1.2 Acceptance criteria

The specimens are deemed to have passed the test if no leakage is detected at the sealing points at the completion of the test.

6.5.2 Earth electrode in or through watertight concrete

6.5.2.1 General test conditions

The earth electrode seal shall be set in concrete according to the manufacturer's instructions in a specimen according to 6.5.2.1 a).

- a) Specimen

The specimen shall be cubic with a minimum edge length of 150 mm. The composition of the concrete shall be in accordance with Table 1.

Table 1 – Parameters for concrete used for the test arrangement

Component thickness	Water-cement ratio W/C	Cement content	Compressive strength
> 40 cm	≤ 0,7	No requirement	C25/30 or higher
≤ 40 cm	≤ 0,6	≥ 280 kg/m ³ ≥ 270 kg/m ³ where additions are taken into account	

The concrete shall be compacted immediately after placing in the moulds.

b) Curing of specimen

Leave the specimen in the mould for at least 16 h, but not longer than three days, protected against shock, vibration and dehydration at a temperature of (20 ± 5) °C. After removal from the mould, cure the test specimen till immediately before testing, in water at a temperature of (20 ± 2) °C, or in a chamber at (20 ± 2) °C and a relative humidity ≥ 95 %.

c) Application of water pressure

The test shall be started when the specimen is at least 28 days old. Place the specimen in the apparatus and apply a water pressure of (100 ± 10) kPa for (72 ± 2) h (as shown in Figure 4).



d) Examination of specimen

After the pressure has been applied for the specified time, remove the specimen from the apparatus. Wipe the face on which the water pressure was applied to remove excess water. Split the specimen in half, perpendicularly to the face on which the water pressure was applied. When splitting the specimen, and during the examination, place the face of the specimen exposed to the water pressure on the bottom. As soon as the split face has dried to such an extent that the water penetration front can be clearly seen, mark the water front on the specimen. Measure the maximum depth of penetration under the test area and record it.

6.5.2.2 Acceptance criteria

The specimen is deemed to have passed the test if the depth of water penetration does not exceed the point identified by line 9 in Figure 4.

Dimensions in millimetres

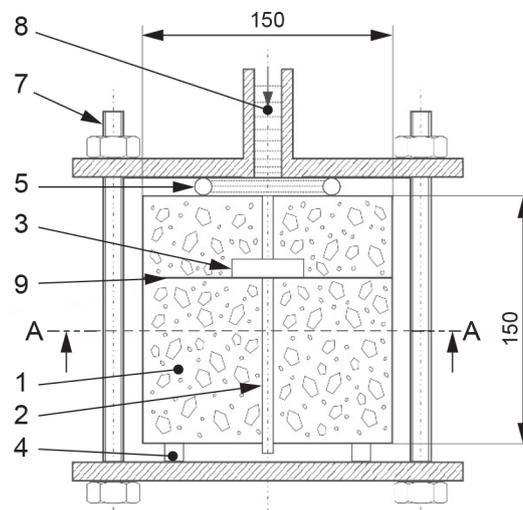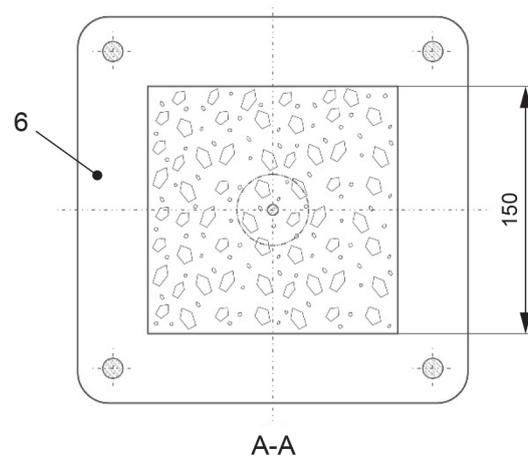

IEC

Key

- 1 specimen made of concrete
- 2 earth electrode seal (e.g. wall bushing or fixed earthing terminal)
- 3 water barrier
- 4 packing piece
- 5 sealing ring
- 6 screwed-on plate
- 7 bolt
- 8 water under pressure
- 9 permitted maximum water penetration

Figure 4 – Example of a test arrangement for depth of penetration of water under pressure

7 Electromagnetic compatibility (EMC)

Products covered by this document are, in normal use, passive in respect of electromagnetic influences (emission and immunity).

8 Structure and content of the test report

8.1 General

The purpose of this Clause 8 is to provide general requirements for laboratory test reports. It is intended to promote clear, complete reporting procedures for laboratories submitting test reports.

The results of each test carried out by the testing laboratory shall be reported accurately, clearly, unambiguously and objectively, in accordance with any instructions in the test methods. The results shall be reported in a test report and shall include all the information necessary for the interpretation of the test results and all information required by the method used.

The report shall be arranged and presented in such a way that it is easily assimilated by the reader, especially with regards to presentation of the test data. The format shall be specifically designed for each type of test carried out, but the headings shall be standardized as indicated below.

The structure of each report shall include at least the information specified in 8.2 to 8.9.

8.2 Report identification

The following information shall be included:

- a) a title or subject of the report;
- b) name and e-mail address or telephone number of the testing laboratory;
- c) name, address and telephone number of the sub-testing laboratory where the test was carried out if different from the company which was assigned to perform the test;
- d) unique identification number (or serial number) of the test report;
- e) name and address of the vendor;
- f) paginated report and indication of the total number of pages on each page, including appendices or annexes;
- g) date of issue of the report;
- h) date(s) test(s) was (were) performed;
- i) signature and title, or an equivalent identification of the person(s) authorized to sign by the testing laboratory to attest to the content of the report;
- j) signature and title of person(s) conducting the test(s);
- k) the following declaration in order to avoid misuse: "This type test report shall not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing test laboratory. This type test report only covers the samples submitted for test and does not produce evidence of the quality for series production."

8.3 Specimen description

- a) sample description;
- b) detailed description and unambiguous identification of the test specimen and test assembly, for example part number, type, classification, material, dimensions;
- c) characterization and condition of the test specimen or test assembly or both;
- d) sampling procedure, where relevant;
- e) date of receipt of test samples;
- f) photographs, drawings or any other visual documentation, if available.

8.4 Standards and references

- a) The test standard used shall be identified and the date of issue of the standard shall be given.
- b) Reference to this document may only be made if the full set of tests is performed and reported, except where the deviations are clearly justified in 8.5 b).
- c) Other relevant documentation with the documentation date shall be provided.

8.5 Test procedure

- a) description of the test procedure;
- b) justification for any deviations from, additions to or exclusions from the referenced standard;
- c) any other information relevant to a specific test such as environmental conditions;
- d) configuration of testing assembly and measuring set-up;
- e) location of the arrangement in the testing area and measuring techniques.

8.6 Testing equipment, description

Description of equipment used for every test conducted, e.g. presses, air compressors.

8.7 Measuring instruments description

Characteristics, serial number and calibration date of all instruments used for measuring the values specified in this document, e.g. dynamometers, air boost gauges.

8.8 Results and parameters recorded

- a) the required passing criteria for each test as defined in the standard;
- b) the relevant measured, observed or derived results of the tests.

The above shall be presented by way of tables, graphs, drawings, photographs or other documentation of visual observations as appropriate.

8.9 Statement of pass or fail

A statement that the specimen passed or failed the tests shall be reported. If the specimen has failed, a description of failure is necessary.

Annex A
(normative)

Applicability of previous tests

For earth electrode inspection housings and earth electrode seals already successfully tested in accordance with IEC 62561-5:2011 or IEC 62561-5:2017, differences between versions in the test procedures identified in Table A.1, are not considered significant enough to warrant the re-testing of the product to meet the requirements of IEC 62561-5:2023.

It is not necessary to repeat tests when the manufacturer of that product clearly states that their product meets all the following requirements.

- There is no change in the classification of the product since it was successfully tested;
- There is no change in the method of manufacture of the product since it was successfully tested;
- There is no change in the design of the product since it was successfully tested;
- There is no change in the materials used in the product since it was successfully tested;

For new products, complete type tests according to this document shall be performed.

Table A.1 – Differences in the requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals complying with IEC 62561-5:2011 or IEC 62561-5:2017

Test description	IEC 62561-5:2011	IEC 62561-5:2017	Re-testing required
Load test	5.2.2	6.2.2	No
Earth electrode in watertight housings test	5.3	6.3.1	No
Earth electrode in or through watertight concrete	-	6.3.2	No

Bibliography

- [1] IEC 62305 (all parts), *Protection against lightning*
 - [2] EN 124 (all parts), *Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas*
 - [3] EN 1253 (all parts), *Gullies for buildings*
-

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	22
INTRODUCTION.....	24
1 Domaine d'application	25
2 Références normatives	25
3 Termes et définitions	25
4 Classification	26
4.1 Regards de visite d'électrodes de terre	26
4.2 Joints d'électrodes de terre	26
5 Exigences.....	26
5.1 Généralités	26
5.2 Documentation et instructions d'installation.....	26
5.3 Marquage	26
5.3.1 Contenu du marquage	26
5.3.2 Durabilité et lisibilité	27
5.4 Regard de visite d'électrode de terre.....	27
5.5 Joint d'électrode de terre	27
6 Essais	27
6.1 Généralités	27
6.2 Documentation et instructions d'installation.....	28
6.2.1 Conditions générales	28
6.2.2 Critères d'acceptation	28
6.3 Essai du marquage	28
6.3.1 Conditions générales d'essais	28
6.3.2 Critères d'acceptation	28
6.4 Regard de visite d'électrode de terre.....	28
6.4.1 Conditions générales d'essais	28
6.4.2 Essai de charge.....	28
6.4.3 Critères d'acceptation	31
6.5 Essai d'étanchéité du joint d'électrode de terre	31
6.5.1 Électrode de terre dans un regard étanche	31
6.5.2 Électrode de terre dans ou à travers du béton étanche	32
7 Compatibilité électromagnétique (CEM).....	33
8 Structure et contenu du rapport d'essai	34
8.1 Généralités	34
8.2 Identification du rapport	34
8.3 Description de l'échantillon	34
8.4 Normes et références.....	35
8.5 Procédure d'essai	35
8.6 Description des équipements d'essai	35
8.7 Description des instruments de mesure.....	35
8.8 Résultats et paramètres enregistrés.....	35
8.9 Déclaration d'acceptation ou de refus	35
Annexe A (normative) Applicabilité d'essais précédents.....	36
Bibliographie.....	37
Figure 1 – Montage pour la première variante d'essai de charge.....	29

Figure 2 – Montage pour la seconde variante d'essai de charge	30
Figure 3 – Montage pour l'essai d'étanchéité	31
Figure 4 – Exemple de montage d'essai pour la profondeur de pénétration d'eau sous pression.....	33
Tableau 1 – Paramètres pour le béton utilisé dans le montage d'essai.....	32
Tableau A.1 – Différences des exigences pour les regards de visite et les joints d'électrodes de terre conformes à l'IEC 62561-5:2011 ou à l'IEC 62561-5:2017	36

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (CSPF) –

Partie 5: Exigences pour les regards de visite et les joints des électrodes de terre

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'IEC attire l'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entraîner l'utilisation d'un ou de plusieurs brevets. L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à l'applicabilité de tout droit de brevet revendiqué à cet égard. À la date de publication du présent document, l'IEC n'avait pas reçu notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient être nécessaires à sa mise en application. Toutefois, il y a lieu d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible à l'adresse <https://patents.iec.ch>. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L'IEC 62561-5 a été établie par le comité d'études 81 de l'IEC: Protection contre la foudre. Il s'agit d'une Norme internationale.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2017. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) une classification des joints d'électrodes de terre a été ajoutée.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet	Rapport de vote
81/738/FDIS	81/753/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à son approbation.

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par l'IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62561, publiée sous le titre général *Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF)*, se trouve sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous webstore.iec.ch dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé, ou
- révisé.

INTRODUCTION

La présente partie de l'IEC 62561 traite des exigences et des essais pour les composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF), en particulier des regards de visite et des joints d'électrodes de terre utilisés pour l'installation d'un système de protection contre la foudre (SPF) conçu et mis en œuvre conformément à la série IEC 62305 [1]¹.

¹ Les chiffres entre crochets renvoient à la Bibliographie.

COMPOSANTS DES SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LA Foudre (CSPF) –

Partie 5: Exigences pour les regards de visite et les joints des électrodes de terre

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62561 spécifie les exigences et les essais pour les regards de visite des électrodes de terre (regards de terre) installés dans le sol et pour les joints des électrodes de terre.

Les composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) peuvent aussi être employés dans des atmosphères dangereuses. Pour cette raison, il existe des exigences supplémentaires pour installer les composants dans de telles conditions.

NOTE Différentes exigences et procédures d'essai sont données dans la série EN 124 [2] et dans la série EN 1253 [3].

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

- IEC Electropedia: disponible à l'adresse <https://www.electropedia.org/>
- ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse <https://www.iso.org/obp>

3.1

regard de visite d'électrode de terre

enveloppe métallique ou non métallique qui abrite la connexion entre le conducteur de descente et la prise de terre à des fins d'examen et d'essai, et qui se compose d'un regard et d'un couvercle amovible

3.2

joint d'électrode de terre

presse-étoupe associé à une électrode de terre qui traverse ou pénètre dans les fondations ou les murs d'un bâtiment, évitant toute remontée d'eau dans le bâtiment

3.3

électrode de terre

élément ou ensemble d'éléments de la prise de terre qui assure un contact électrique direct avec la terre et dissipe le courant de foudre dans la terre

EXEMPLE Piquets de terre, conducteurs de terre et plaques de terre.

4 Classification

4.1 Regards de visite d'électrodes de terre

Les regards de visite d'électrodes de terre sont classés selon leur aptitude à supporter les charges, comme suit:

- a) classe H, usage sous de fortes charges pour le trafic routier lent, sur axes multiples, etc.;
- b) classe M, usage sous des charges moyennes pour les automobiles lentes, etc.;
- c) classe L, usage sous des charges légères pour les passages piétons, etc.

4.2 Joints d'électrodes de terre

Les joints d'électrodes de terre sont classés selon le milieu en contact avec l'électrode de terre, comme suit:

- a) électrode de terre dans un regard étanche;
- b) électrode de terre à travers du béton étanche.

5 Exigences

5.1 Généralités

Tous les regards de visite et les joints d'électrodes de terre doivent être conçus et construits de telle façon qu'en usage normal, conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur, leurs performances doivent être fiables, stables et sûres pour les personnes et les matériels environnants.

Le choix d'un matériau dépend de sa capacité à satisfaire aux exigences d'applications particulières.

5.2 Documentation et instructions d'installation

Le fabricant ou le fournisseur de regards de visite et de joints d'électrodes de terre doit fournir dans sa documentation les informations pertinentes afin de s'assurer que les matériaux puissent être choisis et installés par l'installateur de manière adaptée et en toute sécurité.

La documentation doit comprendre au moins les informations suivantes:

- a) la classification selon l'Article 4;
- b) la force de résistance à la charge pour les regards de visite d'électrodes de terre, en kN;
- c) les instructions d'installation.

La conformité est vérifiée par examen, conformément au 6.2.

5.3 Marquage

5.3.1 Contenu du marquage

Tous les produits conformes au présent document doivent porter, par marquage, au moins les informations suivantes:

- a) le nom du fabricant ou du fournisseur responsable, ou la marque commerciale;
- b) la référence de la pièce ou un symbole d'identification;
- c) la classification selon l'Article 4;
- d) la force de résistance à la charge pour les regards de visite d'électrodes de terre, en kN.

Lorsque cela n'est pas possible, le marquage selon b), c) et d) peut être inscrit sur l'emballage le plus petit.

La conformité est vérifiée selon 6.3.

NOTE Le marquage peut être réalisé, par exemple, par moulage, pressage, gravure et impression.

5.3.2 Durabilité et lisibilité

La conformité est vérifiée selon 6.3.

5.4 Regard de visite d'électrode de terre

La conception d'un regard de visite d'électrode de terre doit être telle que le regard remplisse sa fonction d'enveloppe abritant la connexion entre le conducteur de descente et le piquet de terre de manière acceptable et en toute sécurité, et présente des dimensions intérieures suffisantes pour permettre l'assemblage ou le désassemblage des fixations du piquet de terre. Le regard de visite doit être suffisamment profond pour permettre au couvercle de ne pas faire pression sur l'assemblage du piquet ou du conducteur ou de la fixation.

Le matériau du regard de visite d'électrode de terre doit être compatible avec son environnement, en ce qui concerne la charge assignée, et doit satisfaire aux essais décrits en 6.4.

5.5 Joint d'électrode de terre

La conception du joint d'électrode de terre doit être telle que le joint remplisse sa fonction d'étanchéité de manière acceptable et en toute sécurité au niveau de l'électrode de terre en empêchant l'eau de s'infiltrer dans les fondations, le sous-sol ou un mur du bâtiment.

Le matériau du joint d'électrode de terre doit être compatible avec son environnement et satisfaire aux essais décrits en 6.5.

6 Essais

6.1 Généralités

Les essais spécifiés dans le présent document sont des essais de type. Ces essais sont de telle nature qu'après avoir été réalisés, il n'est pas nécessaire de les répéter, à moins que des modifications n'aient été introduites dans les matériaux, dans la conception ou dans le type de procédé de fabrication, susceptibles de modifier les caractéristiques de performance du produit.

Les essais sont effectués avec des échantillons préparés comme en usage normal, conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur, sauf spécification contraire.

Tous les essais sont effectués sur des échantillons neufs.

Trois échantillons neufs sont soumis aux essais et les exigences sont respectées si tous les essais sont réalisés avec succès. Si un seul échantillon échoue à un essai à cause d'un défaut d'assemblage ou de fabrication, cet essai et tout autre essai préalable qui peut avoir influencé les résultats de l'essai doivent être répétés. Les essais qui suivent doivent être effectués dans l'ordre exigé sur un autre lot complet d'échantillons, qui doivent tous satisfaire aux exigences, sauf spécification contraire.

Le demandeur, lorsqu'il soumet le premier lot d'échantillons, peut aussi soumettre un lot supplémentaire qui peut être nécessaire si un échantillon ne satisfait pas à l'essai. Le laboratoire d'essai doit alors soumettre aux essais, sans demande complémentaire, le lot supplémentaire d'échantillons, et ne doit le refuser que si une nouvelle défaillance se produit. Si le lot supplémentaire d'échantillons n'est pas évalué au même moment, la défaillance d'un échantillon doit entraîner un refus.

Pour les produits qui ont déjà été soumis à l'essai conformément à l'IEC 62561-5:2011 et à l'IEC 62561-5:2017, l'applicabilité d'essais précédents selon le Tableau A.1 de l'Annexe A peut être utilisée.

Pour les nouveaux produits, des essais de type complets et des échantillons conformes à l'Article 6 sont exigés.

6.2 Documentation et instructions d'installation

6.2.1 Conditions générales

L'exhaustivité du contenu des instructions d'installation est vérifiée par examen.

6.2.2 Critères d'acceptation

La documentation ou les instructions d'installation sont considérées comme étant acceptables si elles contiennent au moins les informations indiquées en 5.2.

6.3 Essai du marquage

6.3.1 Conditions générales d'essais

Le marquage est vérifié:

- a) par examen pour contrôler qu'il comporte toutes les informations exigées en 5.3.1;
- b) pour contrôler sa durabilité et sa lisibilité, par frottement à la main pendant 15 s à l'aide d'un morceau de tissu imbibé d'eau, puis à nouveau pendant 15 s avec un morceau de tissu imbibé de white-spirit ou d'essence minérale.

NOTE Le marquage réalisé par moulage, pressage ou gravure n'est pas soumis à l'essai du 6.3.1 b).

6.3.2 Critères d'acceptation

L'échantillon est considéré comme ayant satisfait à l'essai si:

- a) le marquage contient toutes les informations indiquées en 5.3.1;
- b) après l'essai du 6.3.1, b), le marquage reste lisible.

6.4 Regard de visite d'électrode de terre

6.4.1 Conditions générales d'essais

Tous les essais doivent être réalisés sur trois échantillons neufs de couvercle, en utilisant un regard.

6.4.2 Essai de charge

Les échantillons de couvercle en béton et de regard en béton doivent être soumis aux essais après une période de repos de 28 jours. Les échantillons de couvercle réalisés dans d'autres matériaux doivent être soumis aux essais après une période de repos de 7 jours.

Les essais sont réalisés avec des échantillons assemblés et préparés conformément aux instructions du fabricant.


a) Première variante d'essai de charge

Le regard de l'échantillon doit être entouré d'un matériau pertinent pour une charge assignée déclarée conformément aux instructions du fabricant.

L'épaisseur du matériau environnant doit être supérieure ou égale à 0,5 fois l'épaisseur nominale externe du regard et inférieure ou égale à l'épaisseur nominale du regard, ou elle peut être réduite conformément aux spécifications du fabricant.

Il convient de placer le montage sur un support rigide.

Un exemple de montage d'essai est représenté à la Figure 1.

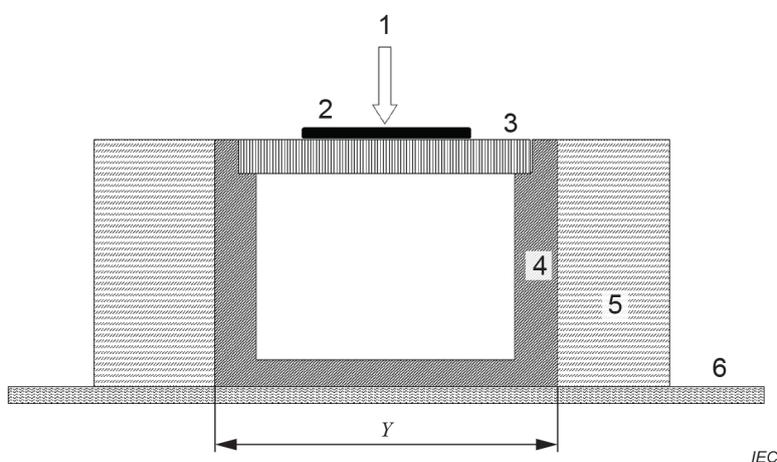

Légende

- 1 force
- 2 plaque circulaire en acier
- 3 couvercle amovible
- 4 regard
- 5 matériau environnant
- 6 support rigide
- Y épaisseur nominale

L'épaisseur du matériau environnant (5) est généralement comprise entre $0,5 \times Y$ et $1 \times Y$. Elle peut être réduite conformément aux spécifications du fabricant.


Figure 1 – Montage pour la première variante d'essai de charge

b) Seconde variante d'essai de charge

Le regard de l'échantillon doit être entouré de plaques en acier d'une épaisseur minimale de 10 mm, conformément aux instructions du fabricant, maintenues ensemble par des moyens appropriés, par exemple à l'aide de tiges filetées, de fixations.

Il convient de placer le montage sur un support rigide.

Un exemple de la seconde variante d'essai de charge est représenté à la Figure 2.

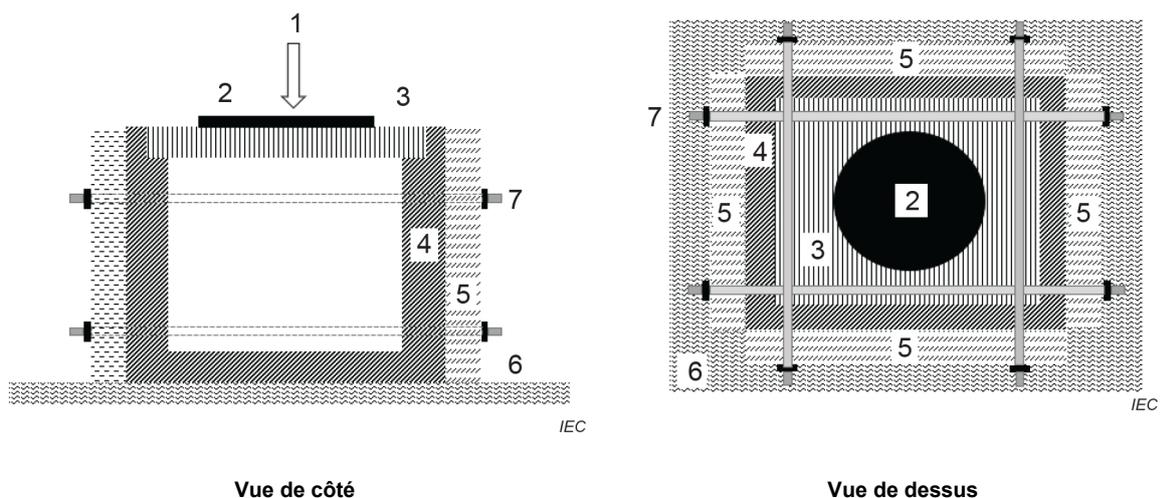

Légende

- 1 force
- 2 plaque circulaire en acier
- 3 couvercle amovible
- 4 regard
- 5 plaques en acier
- 6 support rigide
- 7 tige filetée

Figure 2 – Montage pour la seconde variante d'essai de charge

Les produits prévus pour un usage sous de fortes charges, de classe H (trafic routier lent, axes multiples, etc.) doivent être soumis à une force verticale de 30 kN, appliquée par une plaque circulaire en acier de $(170 \pm 0,5)$ mm de diamètre, de (20 ± 1) mm d'épaisseur et avec un chanfrein (supérieur et inférieur) de 2 mm de rayon environ.

Les produits prévus pour un usage sous des charges moyennes, de classe M (automobiles lentes, etc.) doivent être soumis à une force verticale de 15 kN, appliquée par une plaque circulaire en acier de $(130 \pm 0,5)$ mm de diamètre, de (20 ± 1) mm d'épaisseur et avec un chanfrein de 2 mm de rayon environ.

Les produits prévus pour un usage sous des charges légères, de classe L (passages piétons, etc.) doivent être soumis à une force verticale de 4 kN, appliquée par une plaque circulaire en acier de $(62 \pm 0,5)$ mm de diamètre, de (20 ± 1) mm d'épaisseur et avec un chanfrein de 2 mm de rayon environ.

Il convient de faire coïncider le centre de la plaque circulaire avec celui du couvercle.

La force doit être appliquée graduellement pendant (60 ± 10) s et maintenue pendant (120 ± 5) s.

Il convient que la charge soumise aux essais du produit soit déclarée par le fabricant.

6.4.3 Critères d'acceptation

Après l'essai, les échantillons ne doivent présenter aucun signe de dégradation ni aucune fissure détectable en vision normale ou corrigée sans grossissement supplémentaire. Une minute après le retrait de la charge, il ne doit pas y avoir de déformation permanente supérieure à 3 mm.

Les échantillons sont considérés comme ayant satisfait aux essais s'ils sont tous conformes aux exigences ci-dessus.


6.5 Essai d'étanchéité du joint d'électrode de terre

6.5.1 Électrode de terre dans un regard étanche

6.5.1.1 Conditions générales d'essais

Les échantillons sont soumis à l'essai d'étanchéité suivant.

Le joint d'électrode de terre doit être monté dans un banc d'essai type qui correspond à son application prévue (comme cela est représenté à la Figure 3).

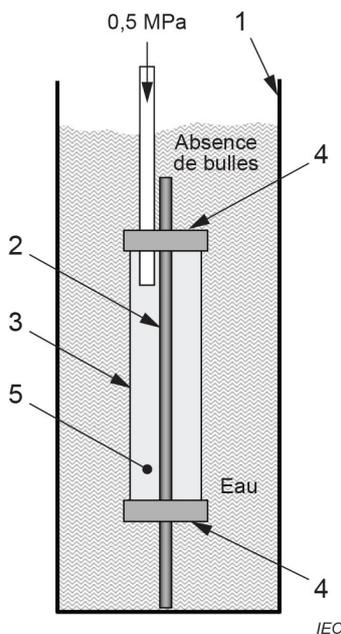

Légende

- 1 réservoir rempli d'eau
- 2 piquet de terre
- 3 montage du joint d'électrode de terre
- 4 joints
- 5 air

Figure 3 – Montage pour l'essai d'étanchéité

Une pression d'air minimale de 0,5 MPa doit être appliquée en continu au montage du joint d'étanchéité pendant 24 h.

6.5.1.2 Critères d'acceptation

Les échantillons sont considérés comme ayant satisfait à l'essai si aucune fuite n'est détectée aux points d'étanchéité à la fin de l'essai.

6.5.2 Électrode de terre dans ou à travers du béton étanche

6.5.2.1 Conditions générales d'essais

Le joint d'électrode de terre doit être installé dans du béton conformément aux instructions du fabricant pour un échantillon selon 6.5.2.1 a).

a) Échantillon

L'échantillon doit être un cube de 150 mm d'arête au minimum. La composition du béton doit être conforme au Tableau 1.

Tableau 1 – Paramètres pour le béton utilisé dans le montage d'essai

Épaisseur du composant	Rapport eau-ciment E/C	Proportion de ciment	Force de compression
> 40 cm	≤ 0,7	Aucune exigence	C25/30 ou supérieure
≤ 40 cm	≤ 0,6	≥ 280 kg/m ³ ≥ 270 kg/m ³ lorsque les additifs sont pris en compte	

Le béton doit être compacté immédiatement après avoir été placé dans les moules.

b) Repos de l'échantillon

Laisser l'échantillon dans le moule pendant au moins 16 h, mais pas plus de 3 jours, protégé des chocs, des vibrations et de la déshydratation, à une température de (20 ± 5) °C. Après démoulage, laisser reposer l'échantillon jusqu'à l'essai, dans de l'eau à une température de (20 ± 2) °C ou dans une enceinte qui présente une température de (20 ± 2) °C et une humidité relative ≥ 95 %.

c) Application de pression d'eau

L'essai doit être démarré lorsque l'échantillon a au moins 28 jours. Placer l'échantillon dans l'appareillage et appliquer une pression d'eau de (100 ± 10) kPa pendant (72 ± 2) h (comme cela est représenté à la Figure 4).


d) Examen de l'échantillon

Après application de la pression d'eau pendant la durée spécifiée, retirer l'échantillon de l'appareillage. Essuyer la surface sur laquelle a été appliquée la pression d'eau afin d'éliminer l'excédent d'eau. Couper l'échantillon en deux perpendiculairement à la face sur laquelle a été appliquée la pression d'eau. Lors de la coupe de l'échantillon et au cours de l'examen, placer la face de l'échantillon exposée à la pression d'eau vers le bas. Dès que la face coupée a séché suffisamment pour pouvoir voir clairement le front de pénétration de l'eau, marquer l'échantillon à cet endroit. Mesurer la profondeur de pénétration maximale dans la zone à l'essai et consigner la valeur mesurée.

6.5.2.2 Critères d'acceptation

L'échantillon est considéré comme ayant satisfait à l'essai si la profondeur de pénétration d'eau ne dépasse pas le point identifié par la ligne 9 sur la Figure 4.

Dimensions en millimètres

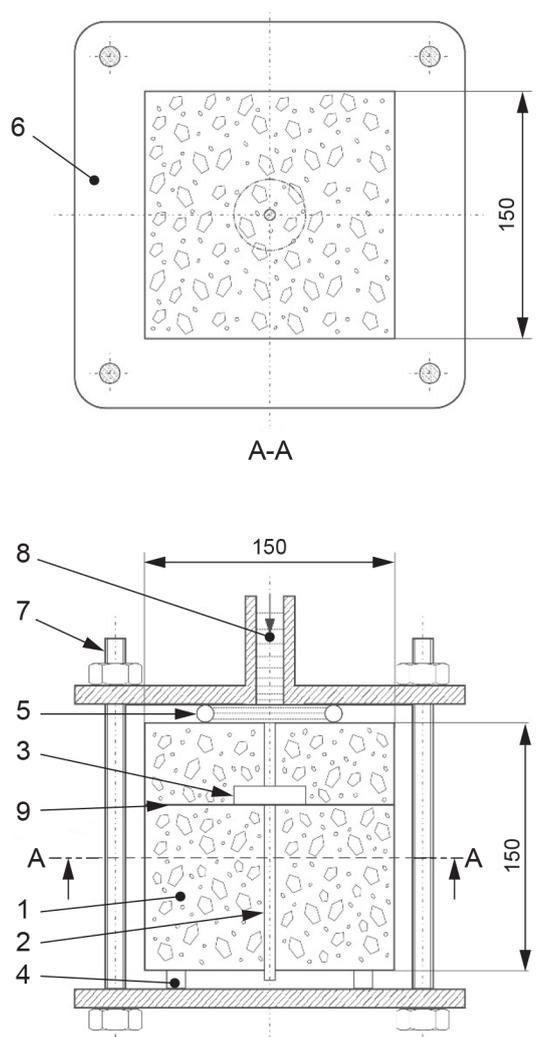

IEC

Légende

- 1 échantillon en béton
- 2 joint d'électrode de terre (par exemple, traversée à paroi ou borne de terre fixe)
- 3 barrière étanche
- 4 pièce d'emballage
- 5 joint d'étanchéité
- 6 plaque boulonnée
- 7 boulon
- 8 eau sous pression
- 9 pénétration d'eau maximale admise

Figure 4 – Exemple de montage d'essai pour la profondeur de pénétration d'eau sous pression

7 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Dans des conditions d'utilisation normale, les produits couverts par le présent document sont passifs en ce qui concerne les perturbations électromagnétiques (émission et immunité).

8 Structure et contenu du rapport d'essai

8.1 Généralités

Le présent Article 8 a pour objet d'indiquer les exigences générales pour les rapports d'essai des laboratoires. Il est destiné à élaborer des procédures de rapport claires et complètes pour les laboratoires qui rédigent les rapports d'essai.

Les résultats de chaque essai effectué par le laboratoire d'essai doivent être consignés de manière exacte, claire, non ambiguë et objective, conformément aux instructions éventuellement fournies dans les méthodes d'essai. Les résultats doivent être consignés dans un rapport d'essai et doivent comprendre toutes les informations nécessaires pour l'interprétation de ces résultats d'essai, ainsi que toutes les informations exigées par la méthode employée.

Le rapport doit être articulé et présenté de manière à être facilement compris par le lecteur, en particulier en ce qui concerne la présentation des données d'essai. Le format doit être spécialement conçu et adapté à chaque type d'essai, mais le sommaire doit être normalisé comme cela est indiqué ci-après.

La structure de chaque rapport doit inclure au moins les informations spécifiées du 8.2 au 8.9.

8.2 Identification du rapport

Les informations suivantes doivent être incluses dans le rapport:

- a) un titre ou le sujet du rapport;
- b) le nom, l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du laboratoire d'essai;
- c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du laboratoire d'essai sous-traitant dans lequel l'essai a été effectué, si celui-ci est différent de la société désignée pour réaliser l'essai;
- d) le numéro d'identification unique (ou numéro de série) du rapport d'essai;
- e) le nom et l'adresse du fournisseur;
- f) la pagination du rapport et l'indication du nombre total de pages sur chaque page, y compris dans les annexes;
- g) la date de parution du rapport;
- h) la ou les dates de réalisation de l'essai ou des essais;
- i) la signature et le titre, ou une identification équivalente de la personne ou des personnes autorisées à signer le contenu du rapport pour le compte du laboratoire d'essai;
- j) la signature et le titre de la personne ou des personnes qui ont conduit l'essai;
- k) la déclaration suivante, afin d'en éviter un usage abusif: "Ce rapport d'essai de type ne doit être reproduit qu'intégralement, sauf avec l'accord écrit préalable du laboratoire d'essai exécutant. Ce rapport d'essai de type couvre uniquement les échantillons soumis aux essais et ne prouve pas la qualité d'une production en série."

8.3 Description de l'échantillon

- a) la description de l'échantillon;
- b) la description détaillée et l'identification non ambiguë de l'échantillon d'essai et de l'assemblage d'essai, par exemple la référence de la pièce, le type, la classification, les matériaux, les dimensions;
- c) la caractérisation et l'état de l'échantillon d'essai ou de l'assemblage d'essai;
- d) la procédure d'échantillonnage, le cas échéant;
- e) la date de réception des échantillons d'essai;
- f) des photos, dessins ou tout autre document visuel, si disponible.

8.4 Normes et références

- a) La norme d'essai employée doit être identifiée et de sa date de publication doit être indiquée.
- b) Il ne peut être fait référence au présent document que si l'ensemble des essais est réalisé et consigné dans le rapport, sauf si les écarts sont clairement indiqués en 8.5 b).
- c) Tout autre document utile avec sa date de publication doit être fourni.

8.5 Procédure d'essai

- a) la description de la procédure d'essai;
- b) la justification de tout écart, ajout ou exclusion par rapport à la norme de référence;
- c) toute autre information utile pour un essai spécifique, telle que les conditions d'environnement;
- d) la configuration de l'assemblage d'essai et du dispositif de mesure;
- e) l'emplacement du montage dans l'espace d'essai et les techniques de mesure.

8.6 Description des équipements d'essai

Description des équipements utilisés pour chacun des essais effectués, par exemple presses, compresseurs d'air.

8.7 Description des instruments de mesure

Caractéristiques, numéro de série et date d'étalonnage de tous les instruments utilisés pour le mesurage des valeurs spécifiées dans le présent document, par exemple dynamomètres, manomètres.

8.8 Résultats et paramètres enregistrés

- a) les critères d'acceptation exigés pour chaque essai, définis par la norme;
- b) les résultats pertinents mesurés, observés ou déduits à partir des essais.

Les valeurs ci-dessus doivent être présentées sous forme de tableaux, graphiques, dessins, photographies ou tout autre document visuel approprié.

8.9 Déclaration d'acceptation ou de refus

Une déclaration selon laquelle l'échantillon a satisfait ou échoué aux essais doit être consignée. Si l'échantillon a échoué à un essai, une description de la défaillance est nécessaire.

Annexe A (normative)

Applicabilité d'essais précédents

Pour les regards de visite et les joints d'électrodes de terre qui ont déjà satisfait aux essais conformément à l'IEC 62561-5:2011 ou à l'IEC 62561-5:2017, les différences entre les versions des procédures d'essai identifiées dans le Tableau A.1 ne sont pas considérées comme suffisamment importantes pour justifier de nouveaux essais du produit en vue de satisfaire aux exigences de l'IEC 62561-5:2023.

Il n'est pas nécessaire de répéter les essais lorsque le fabricant du produit concerné indique clairement que son produit satisfait à toutes les exigences suivantes.

- Il n'y a eu aucune modification de la classification du produit depuis qu'il a satisfait aux essais.
- Il n'y a eu aucune modification de la méthode de fabrication du produit depuis qu'il a satisfait aux essais.
- Il n'y a eu aucune modification de la conception du produit depuis qu'il a satisfait aux essais.
- Il n'y a eu aucune modification des matériaux utilisés dans le produit depuis qu'il a satisfait aux essais.

Pour les nouveaux produits, des essais de type complets conformément au présent document doivent être réalisés.

Tableau A.1 – Différences des exigences pour les regards de visite et les joints d'électrodes de terre conformes à l'IEC 62561-5:2011 ou à l'IEC 62561-5:2017

Description de l'essai	IEC 62561-5:2011	IEC 62561-5:2017	Nouvel essai exigé
Essai de charge	5.2.2	6.2.2	Non
Électrode de terre dans un regard étanche	5.3	6.3.1	Non
Électrode de terre dans ou à travers du béton étanche	-	6.3.2	Non

Bibliographie

- [1] IEC 62305 (toutes les parties), *Protection contre la foudre*
 - [2] EN 124 (toutes les parties), *Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules*
 - [3] EN 1253 (toutes les parties), *Avaloirs et siphons pour bâtiments*
-

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch